


RCI-12 0FNQ	图号	名称	材料	数量	备注
1	1	电气接线图标贴	铜版纸	1	

热泵式 HEAT PUMP

电气接线图 ELECTRICAL WIRING DIAGRAM



警告
高压危险，严禁带电操作。维修前必须先断开室内外机电源，等待10分钟，确认室内外主控板上的LED电源指示灯熄灭、风扇电机已停止转动后方可进行维修。

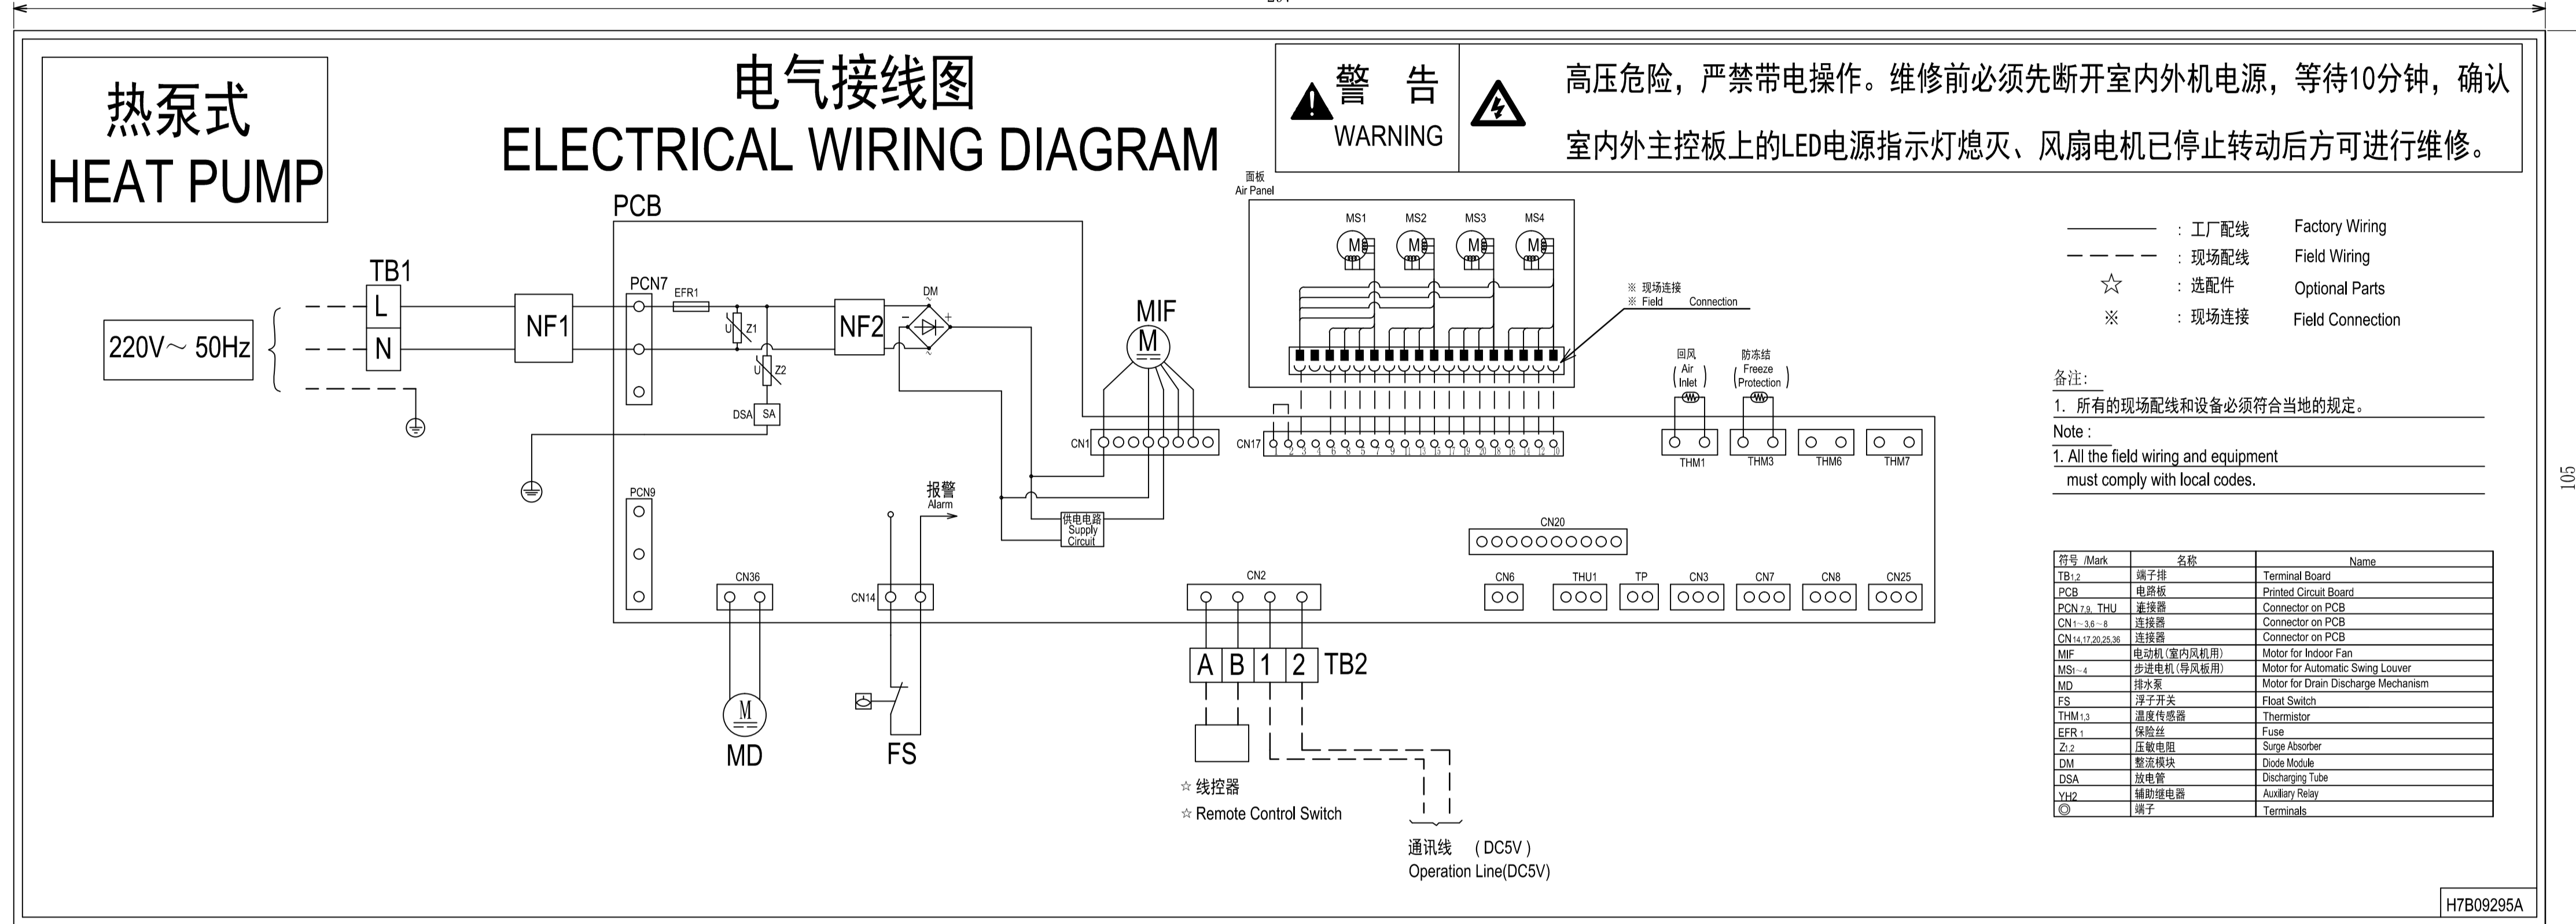

- : 工厂配线 Factory Wiring
- - - - : 现场配线 Field Wiring
- ☆ : 选配件 Optional Parts
- ※ : 现场连接 Field Connection

备注:
1. 所有的现场配线和设备必须符合当地的规定。
Note:
1. All the field wiring and equipment must comply with local codes.

符号 Mark	名称	Name
TB1-2	端子排	Terminal Board
PCB	电路板	Printed Circuit Board
PCN 7, THU	连接器	Connector on PCB
CN1-19, 4	连接器	Connector on PCB
CN14, 17, 25, 28	连接器	Connector on PCB
MIF	电动机(室内风机用)	Motor for Indoor Fan
MS1-4	步进电机(导风板用)	Motor for Automatic Swing Louver
MD	排水泵	Motor for Drain Discharge Mechanism
FS	浮子开关	Float Switch
THM1-3	温度传感器	Thermistor
EFR1	保险丝	Fuse
Z1, 2	压敏电阻	Surge Absorber
DM	整流模块	Diode Module
DSA	放电管	Discharging Tube
YH2	辅助继电器	Auxiliary Relay
⊙	端子	Terminals

- 技术要求**
1. 本品应符合Q/HH J04614《铜版纸标贴件技术要求》。
 2. 白色粘着纸，附离型纸。
 3. 底色为白色，文字、图像为黑色。
 4. 本部品应符合Q/HH J04619《空调产品中限用物质的限量要求》。
 5. 粘贴在周围温度为60℃的钣金上不会自然剥离。

适用机型表

序号	适用机型
①	RCI-120~140FNQ
②	
③	

再料号		设计	马晓雷	日期	21-07-25
审核		何成军		日期	21-07-25
工艺				日期	
标准		陈亚琼		日期	21-07-23
批准				日期	

管理编号: BZ/XP-2307-384
日期: 23-08-15
主理: 李光振
审核: 林文涛

比例: 1:1
分类: B
重要等级: NTS
图幅: A1
版本号: 1

青岛海信日立
空调系统有限公司
海信日立组号

电气接线图标贴
H7B09295